


نقشه اتصال MOM212B به Test Object

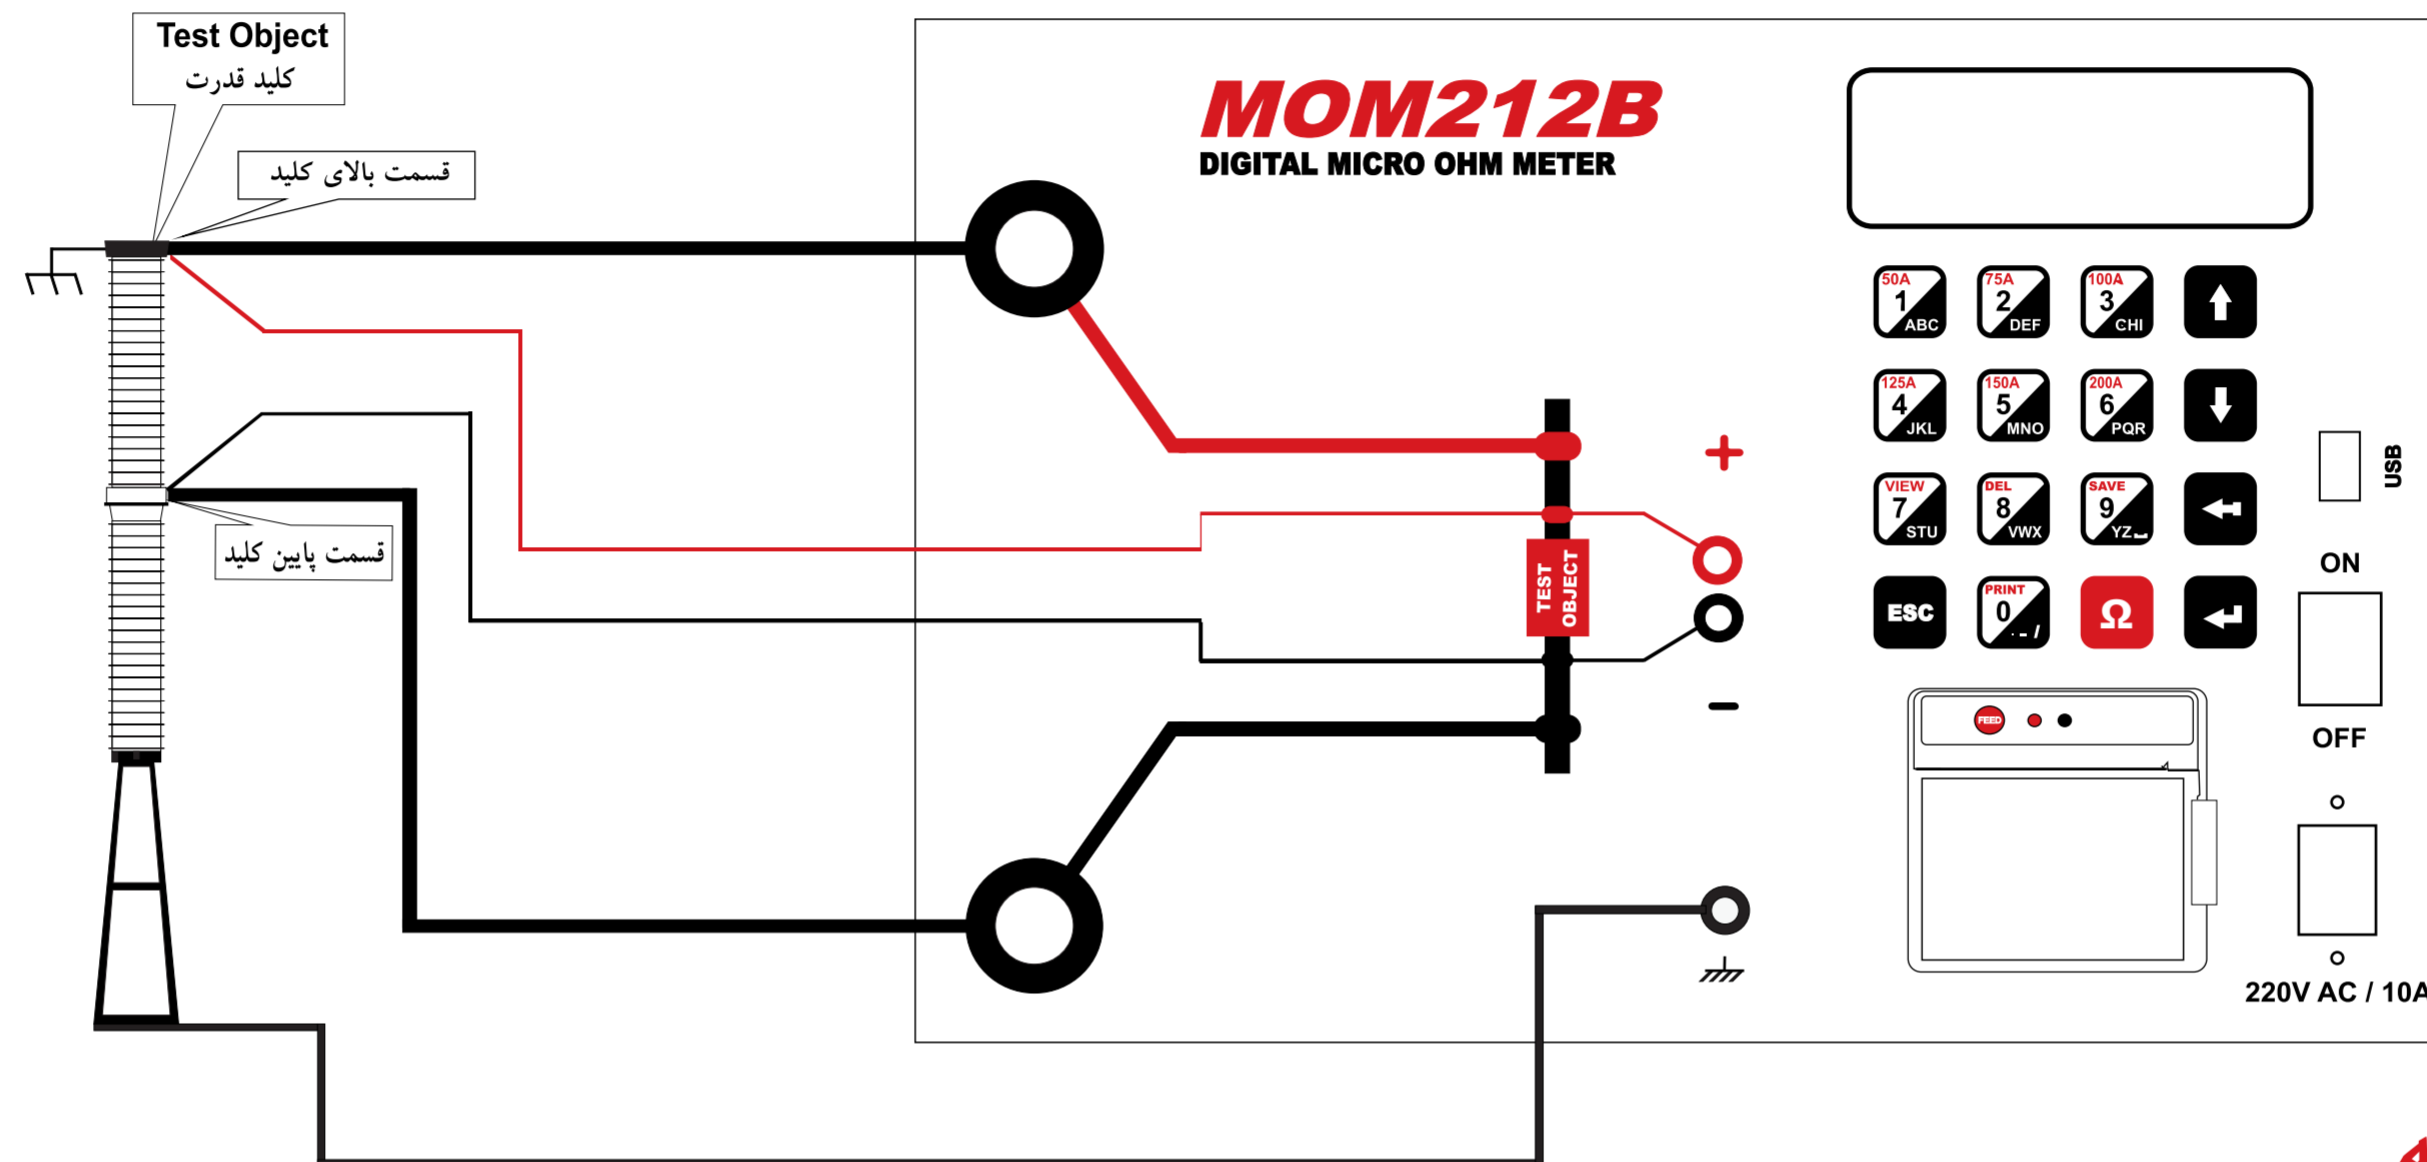

⚠
 قبل از برقرار کردن
 اتصالات، مطمئن شوید
 که کلید در حالت بسته
 قرار داشته باشد و
 پس از اتمام اندازه گیری
 ابتدا اتصالات از کلید
 جدا و سپس کلید،
 باز شود.

⚠ توجه

- دقت شود که تمامی مراحل تست، توسط یک فرد آگاه و واجد شرایط انجام تست، صورت گیرد
- هنگام تست تا حد امکان از میدان های الکتریکی و مغناطیسی فاصله بگیرید
- از سلامت شبکه زمین (Earth) در محل اجرای تست، اطمینان حاصل نمایید
- بدنه کلید و MOM212B را به زمین متصل نمایید
- به جهت رعایت نکات ایمنی در هنگام تست بریکرها، سکسیونرهای دو طرف بریکر را باز نموده و سکسیونر سر خط را زمین نمایید
- قبل از روشن کردن MOM212B مطمئن شوید که اتصالات آن محکم هستند
- در هنگام تست، اتصالات MOM212B به کلید را جدا نکنید
- تا حد امکان، کابل های ولتاژ و جریان را در کنار یکدیگر قرار ندهید
- هنگام انجام تست از تغذیه باتری استفاده شود و به هیچ وجه، ورودی تغذیه ۲۲۰ ولت وصل نباشد